


Bedienungsanleitung

Instruction Manual

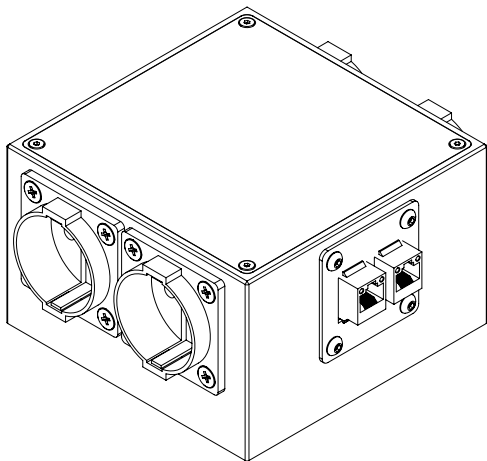


1206

Technische Daten/Technical specifications

Artikel-Nr.	1206
Abmessungen	125x125x80 mm
Zuleitungen	Öffnung von unten
Schutzart	IP20
Belastbarkeit	Flächenlast max. 120 kg

Item No	1206
Dimensions	125x125x80 mm
Supply line	Opening from below
Protection	IP20
Load	Area load max. 120 kg

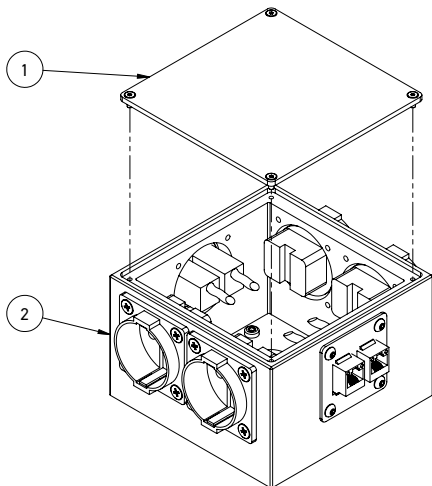

Bezeichnung/Designation:

- ① Deckel/Lid
- ② Gehäuse/Housing


Montageanleitung/Assembly Instructions

Schritt 1 (Vorbereitungen)

Falls im Untergrund an gewünschter Position noch keine Öffnung für die Zuleitungen des Aufbodentanks **1206** vorhanden ist, zuerst ein Loch (mind. \varnothing 50 mm oder 60x60 mm) für die Zuleitungen bohren bzw. sägen.

Step 1 (Preparations)

If there is not yet an opening for the supply lines of the **1206** underfloor tank at the desired position in the ground, first drill or saw a hole (at least \varnothing 50 mm or 60x60 mm) for the supply lines.

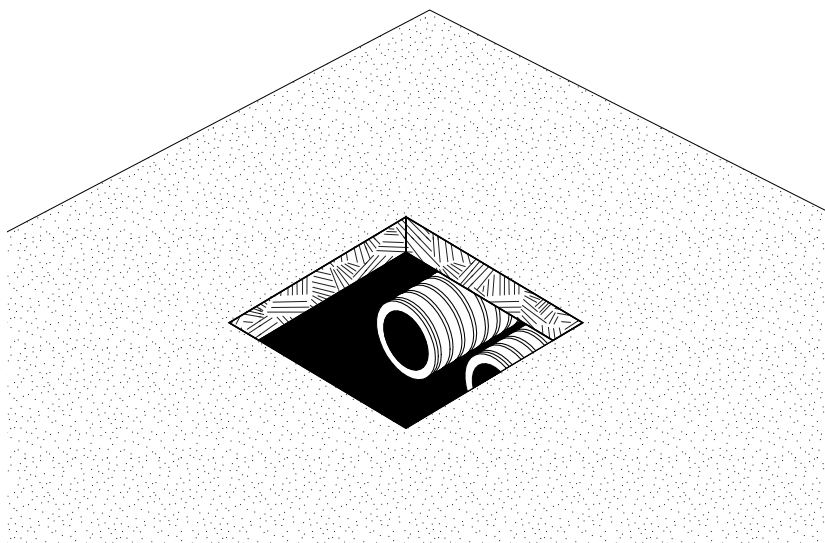


Schritt 2

Die vier Schrauben des Deckels ① lösen und den Deckel ① entnehmen.

Step 2

Loosen the four screws on the lid ① and remove the lid ①.

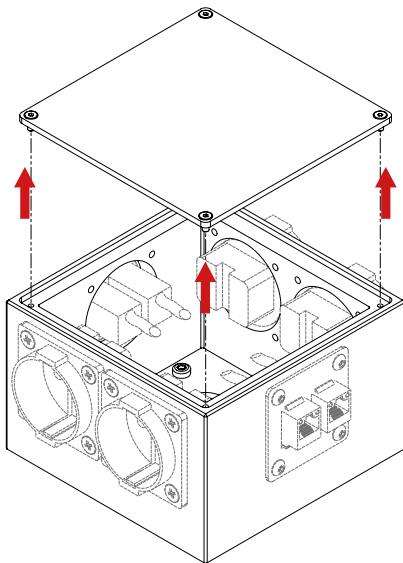


Schritt 3

Das Gehäuse ② auf dem Untergrund über der Zuleitungsöffnung verschrauben. Die Leerrohre/Leitungen von unten, durch das Loch im Untergrund, in das Gehäuse ② einführen. Danach die Steckdosen anschließen.

Step 3

Screw the housing ② onto the ground above the supply opening. Insert the conduits/cables from below, through the hole in the ground, into the housing ②. Then connect the sockets.

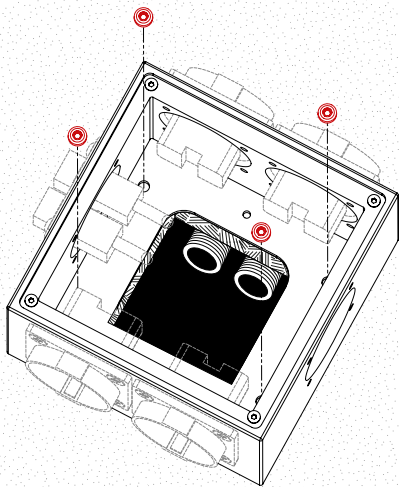


Schritt 4

Anschließend den Deckel ① wieder auf dem Gehäuse montieren.

Step 4

Afterwards mount the lid ① on the housing.

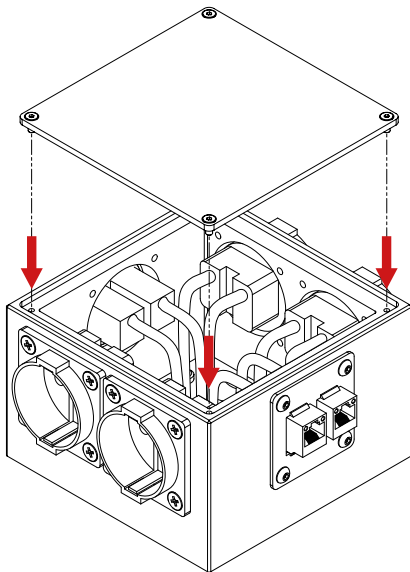

Gebrauchshinweise/Instructions for use

Um eine anhaltende Funktion des Aufbodentanks zu gewährleisten sind folgende Hinweise zu beachten:


- Anschluss, Reparatur oder Instandhaltung sind von einer ausgebildeten Fachkraft durchzuführen. Während des Einbaus und der Inbetriebnahme sind Handschuhe zu tragen.
- Für die Montage des Aufbodentanks muss ein fester Untergrund (z.B. Estrich, Beton, Hohlboden) vorhanden sein.
- Die Anschlussleitung muss einen Querschnitt entsprechend der Vorschrift des VDE aufweisen.
- Falls Kabelverschraubungen verwendet werden, sollte diese für den entsprechenden Kabelquerschnitt geeignet sein und eine entsprechende Schutzart aufweisen.
- **Pflegehinweis:** Das Produkt ist für die Trockenpflege geeignet (es werden flüssigkeitslose oder flüssigkeitsarme (nebelfeuchte) Verfahren zur Reinigung verwendet). Zudem dürfen für die Reinigung **keine säure- oder chloridhaltigen Mittel** verwendet werden.
- Trotz Fertigungsprüfung kann es im Herstellungsprozess zu scharfen Kanten oder Ecken an Gehäuse, Deckel oder anderen Bauteilen kommen.
- Bei mechanischen Schäden oder anderen Mängeln (technisch/elektrisch) darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Produkt ist unter Beachtung der nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

In order to ensure a lasting function of the on floor tank, the following instructions must be observed:

- Connection, repair or maintenance must be carried out by a trained specialist. During installation and commissioning gloves must be worn.
- For the installation of the on floor tank, a solid surface (for example screed, concrete) must be present.
- The connecting cable must have a cross-section in accordance with the VDE regulation.
- If cable glands are used, they should be suitable for the corresponding cable cross-section and have an appropriate degree of protection.
- **Care instructions:** The product is suitable for dry care (liquid-free or low-liquid (mist-moist) cleaning methods are used). In addition, **no acid-, chloride-containing or alkaline products** may be used for cleaning.
- Despite manufacturing inspection, sharp edges or corners on housings, lids, or other components may occur during the manufacturing process.
- In the case of mechanical damage or other defects (technical/electrical), it is not allowed to put the product into operation.
- The product is in compliance with the national regulations to dispose.

Errors and technical changes reserved.

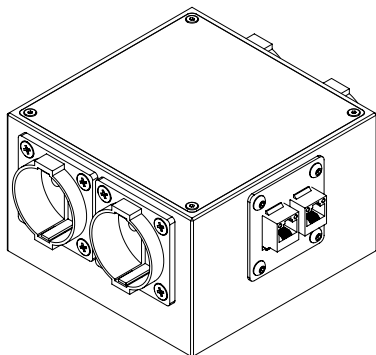

**BS BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK**

© by BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

Dingerdissler Str. 36, 33699 Bielefeld

Tel +49 521 9892780 · Fax +49 521 989278-30

info@bodensteckdosen.com · www.bodensteckdosen.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes reserved.